

K-Nr.: 25817
 K-no.:

Powerline Transformer

 Datum: 30.01.2012
 Date:

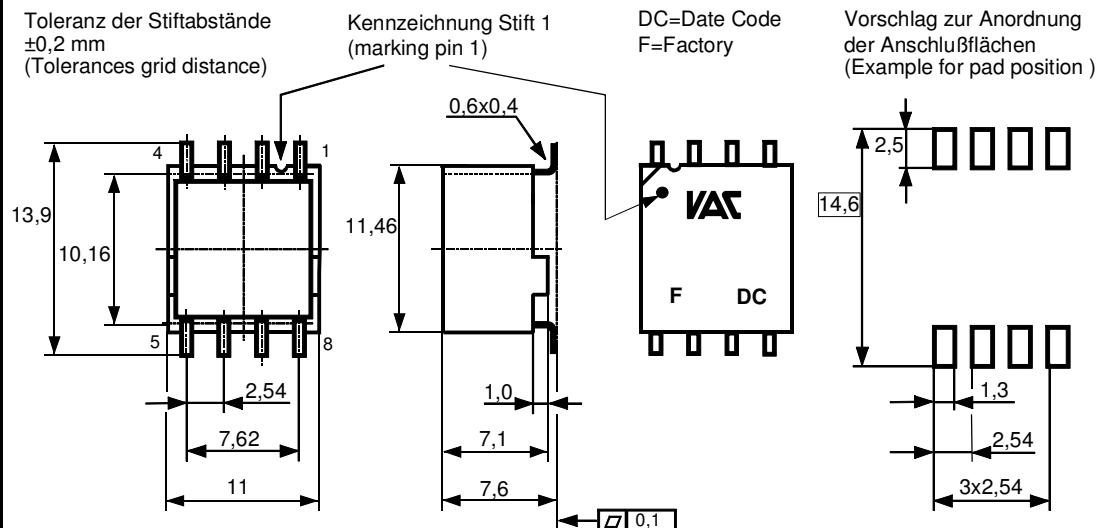
 Kunde:
 Customer

 Kd. Sach Nr.:
 Customers part no.:

 Seite 1 von 3
 Page of

 Maßbild (mm): Freimaßtoleranz DIN ISO 2768-c
 Mechanical outline General tolerances


 Anschlüsse:
 Connections:

 Not connected pins
 6, 7

 Beschriftung:
 marking

VAC DC
 5024X099
 F

 Anschlußschema:
 Schematic diagram

IC side mains side


 Betriebsdaten/Charakteristische Daten (Nichtwerte):
 Operational data/characteristic data (nominal values):

 $f = 10 \dots 1000 \text{ kHz}$
 $I_{DC} < 140 \text{ mA}$;

 $R_{Cu1} \leq 250 \text{ m}\Omega$; $R_{Cu2} \leq 250 \text{ m}\Omega$, $R_{Cu3} \leq 500 \text{ m}\Omega$

 Operating temperature: $-40 \text{ }^{\circ}\text{C} \dots +85 \text{ }^{\circ}\text{C}$

 Storage temperature: $-40 \text{ }^{\circ}\text{C} \dots +85 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Inspection: (V: 100%-Test; AQL...: DIN ISO 2859-Teil1)

- | | | | | |
|----|------------|----------|--------------------------------------|--|
| 1) | (V) | M3014: | $U_{p,eff} = 3,0 \text{ kV}$, 2 s, | N3 vs N1+N2 |
| | | | $U_{p,eff} = 0,5 \text{ kV}$, 2 s, | N1 vs N2 |
| 2) | (AQL 0,25) | M3011/1: | $L_3 \geq 700 \text{ }\mu\text{H}$, | $f = 10 \text{ kHz}$, $U_{AC,eff} = 100 \text{ mV}$ |
| 3) | (V) | M3011/6: | Polarity, Turns ratio: | Tolerance $\pm 2 \%$ |

See page 2

Applicable documents: see page 2

Datum	Name	Index	Änderung
30.01.12	Bs	82	Revised acc to EN 60950. Mechanical outline width changed from 10mm to 11mm. M3064 cancelled.
			M3292 added. OVC 2 instead of 3. CN-199
Hrsg.: KB-E editor	Bearb: Bs designer		KB-PM: Ert. check
			freig.: HS released

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten

 Copying of this document, disclosing it to third parties or using the contents there for any purposes without express written authorization by use illegally forbidden.
 Any offenders are liable to pay all relevant damages.

K-Nr.: 25817 K-no.:	Powerline Transformer	Datum: 30.01.2012 Date:
Kunde: Customer	Kd. Sach Nr.: Customers part no.:	Seite 2 von 3 Page of

Inspection: (V: 100%-Test; AQL...: DIN ISO 2859-Teil1)

4) (Fix05) M3291: Solderability test acc. to chapter 1

5) (AQL 1/S4) M3200: Mechanical test

Type test

1) High voltage test according to M3014

$U_{p,eff} = 3 \text{ kV}$, 1 min, N1+N2 vs N3

2) M3292: Resistance to soldering heat acc. to chapter 2

Measurements after temperature balance of the test samples at room temperature

Applicable documents:

Designed, manufactured and tested in accordance to EN 60950 (IEC 950) and complies with the standards.

Parameters: Reinforced insulation: N1+N2 vs N3

Working voltage: 400 V r.m.s.

Overvoltage category: 2

Pollution degree: 2

Insulation material group: 3

Housing material, casting resin and wire UL – listed

Packing: Drypack / MSL according VAC M3027

Hrsg.: KB-E editor	Bearb: Bs designer		KB-PM: Ert. check			freig.: HS released
-----------------------	-----------------------	--	----------------------	--	--	------------------------

K-Nr.: 25817
 K-no.:


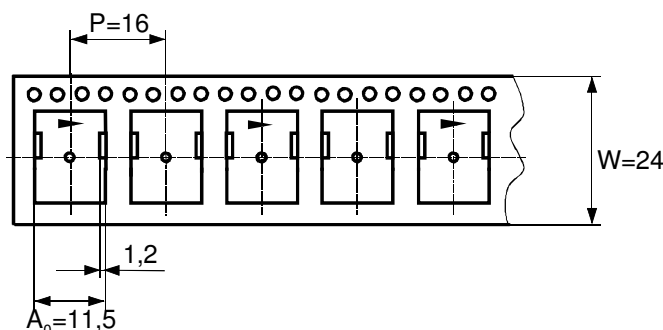
Powerline Transformer

 Datum: 30.01.2012
 Date:

 Kunde:
 Customer

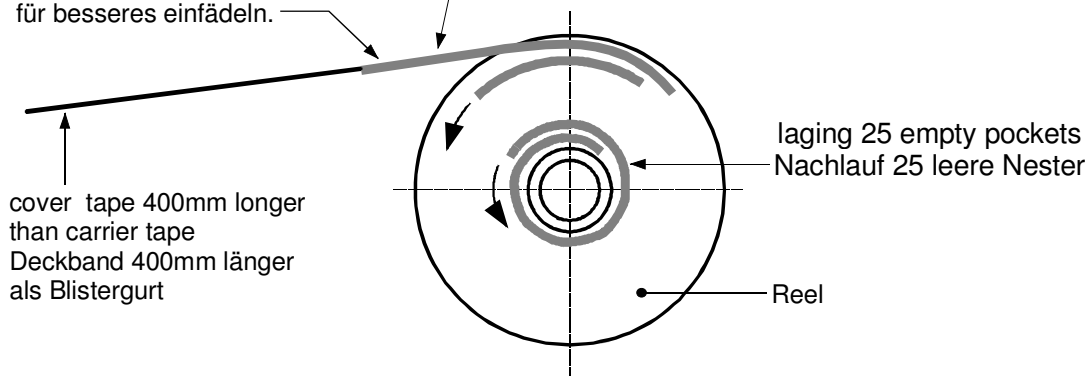
 Kd. Sach Nr.:
 Customers part no.:

 Seite 3 von 3
 Page of

packing information / Verpackungsinformation


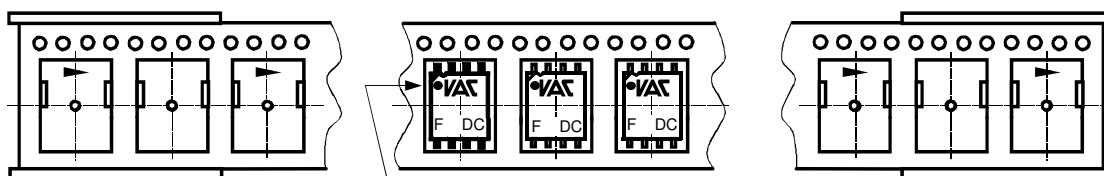
the first two nests must be crushed for better pockets.
 Die ersten zwei Nester gequetscht für besseres einfädeln.

leading 25 empty pockets
 Vorlauf 25 leere Nester



lagging: >25 empty pockets
 Nachlauf >25 leere Nester

leading: >25 empty pockets
 Vorlauf >25 leere Nester



Insertion of components according orientation 3 shown in M-sheet 3510
 Einsetzen der Bauelemente nach M-Blatt 3510 Orientierung 3

quantities in packing:
 Verpackungsmenge

450 pieces/tape (packing carton) 450 Bauelemente/Rolle
 5 tapes reel/carton (outside)=2250 pieces /carton(outside)
 5 Rollen/Karton =2250 Bauelemente /Außenkarton

 Hrsg.: KB-E
 editor

 Bearb: Bs
 designer

 KB-PM: Ert.
 check

 freig.: HS
 released